


Спецификация к плану строительных конструкций теплотрассы

Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Масса	Примеч
ОП1	07-22-12-АС л.7	опора ОП1	6	15,1	
ОП2	07-22-12-АС л.7	опора ОП2	4	28,2	

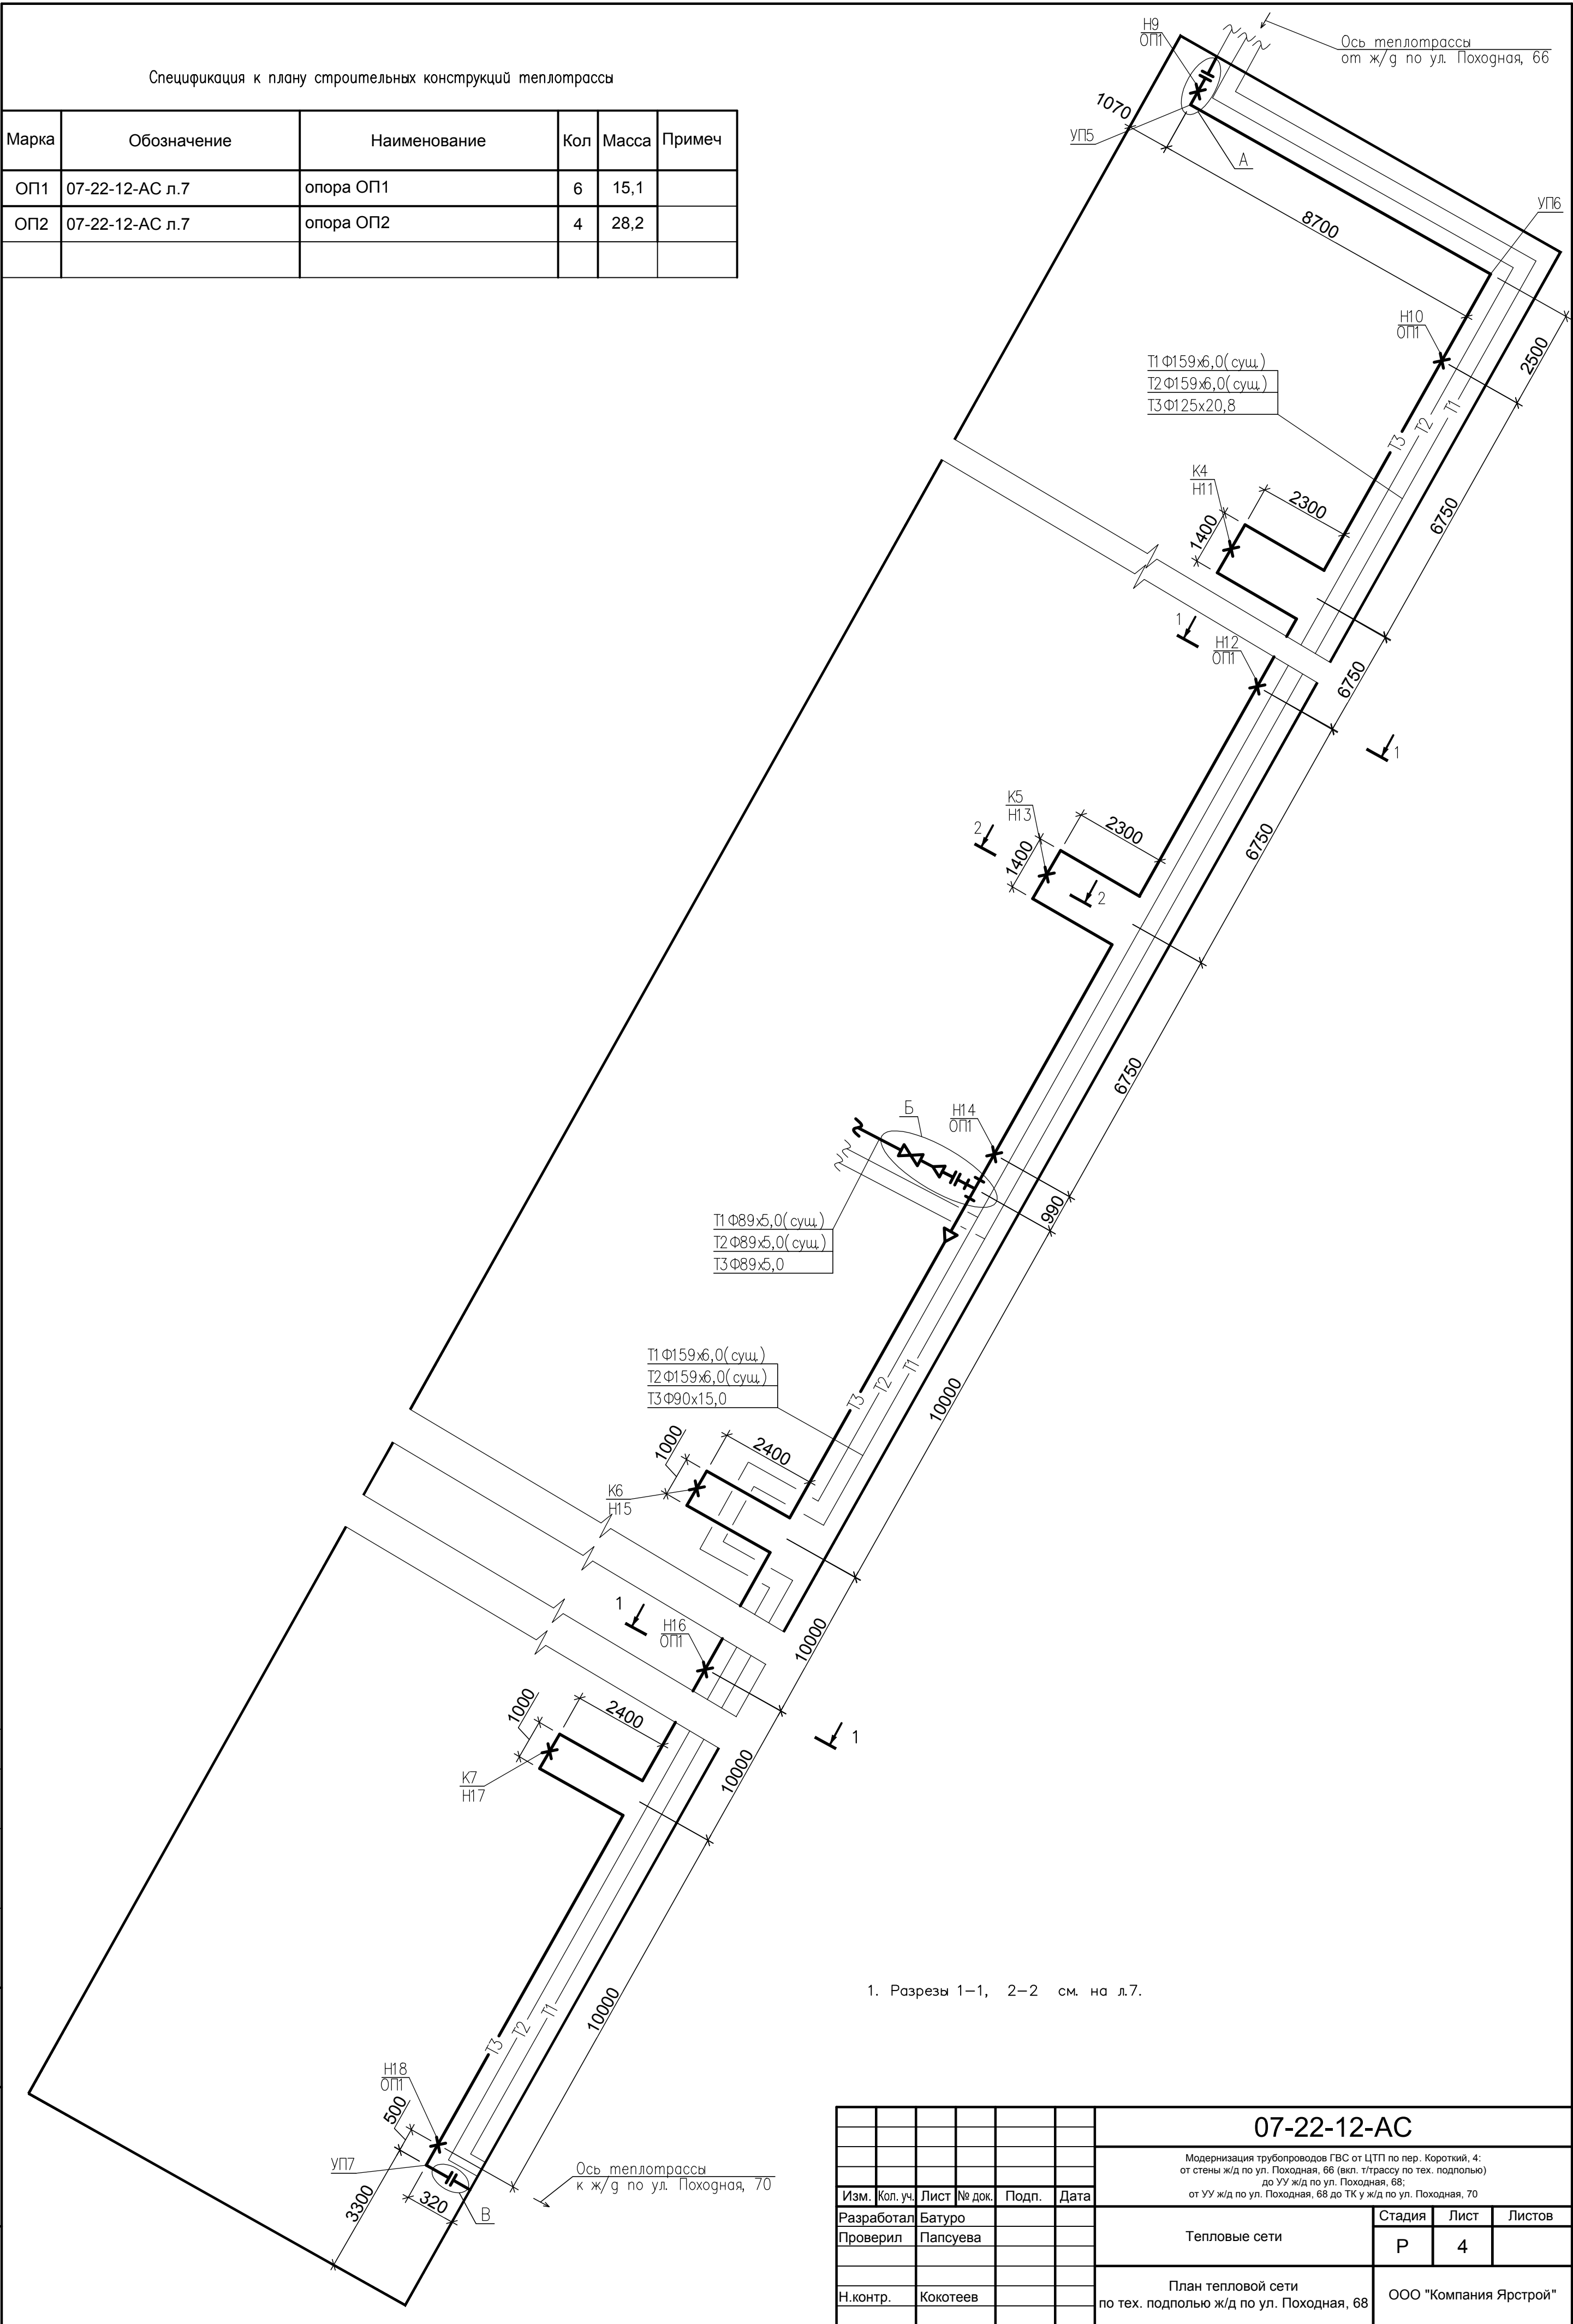

1. Разрезы 1—1, 2—2 см. на л.7.

						07-22-12-АС		
						Модернизация трубопроводов ГВС от ЦТП по пер. Короткий, 4: от стены ж/д по ул. Пехотная, 66 (вкл. т/трассу по тех. подполью) до УУ ж/д по ул. Пехотная, 68; от УУ ж/д по ул. Пехотная, 68 до ТК у ж/д по ул. Пехотная, 70		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Тепловые сети	Стадия	Лист
Разработал	Батуро						Р	4
Проверил	Пасуева					План тепловой сети по тех. подполью ж/д по ул. Пехотная, 68	ООО "Компания Ярстрой"	
Н.контр.	Кокотеев							